



RAPPORTO DI PROVA PER LA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA DEGLI AGGREGATI TRAMITE STACCIATURA - NORMA TECNICA UNI EN 933-1
ALLEGATO NR. 1 AL RAPPORTO DI PROVA IS 3961/2026

METODO APPLICATO: UNI EN 933-1 VAGLIATURA PER VIA UMIDA
SERIE DI BASE + SERIE 2
CLIENTE: EREDI DI BELLASIO EUGENIO SNC
RIFERIMENTO ORDINE: Incarico del 20/07/2026

Data ricevimento: 29/07/2026
Prelievo eseguito da: Personale Tecnico Iniziative Scientifiche SRL
Modalità di prelievo: UNI EN 932-1
Punto di prelievo: Cumulo su piazzale presso impianto Eredi di Bellasio Eugenio snc - Loc. Cascina Madonnina- Pregnana Milanese
Data prelievo: 29/07/2026
Descrizione Campione: PIETRISCO 3/6
Data esecuzione prova: 10/09/2026
Esecutore prova: Federico Borgia
Riferimento campione: 3961/2026

TECNICO ANALISI

F. Borgia

RESPONSABILE LABORATORIO

Dott. S. Barone

RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA'

F. Borgia

I dati del presente report si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Non è consentita la riproduzione parziale del report, salvo specifici accordi.

I residui dei campioni non alterabili vengono conservati per i 30 gg successivi alla trasmissione dei risultati

Laboratorio d'analisi INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL

PAG. 1 DI 2

Sede operativa e laboratorio Via Vincenzo Monti, 18 - 20028 - San Vittore Olona (MI)

Tel 0331422046 - Mail laboratorio@iniziativescientifiche.com - Web www.iniziativescientifiche.com

Numero REA MI-1292252 - Cap. Soc. Euro 10.400,00 - C.F. 05268550018 - P. Iva 01334850037



INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL

www.iniziativescientifiche.com

Laboratorio d'analisi con Sistema di Gestione Qualità certificato

UNI EN ISO 9001:2015 da SGS ITALIA N.IT02/0142

Servizi di analisi chimiche e prove fonometriche


Peso campione: 3741,8 gr

APERTURE SETACCI DI PROVA (mm)

Fondo	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	6,3	8	10	12,5	14	16	20	31,5	40	63	80
-------	-------	-------	------	-----	---	---	---	-----	---	----	------	----	----	----	------	----	----	----

PASSANTE CUMULATIVO (%)

0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,3%	2,2%	17,0%	53,6%	98,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

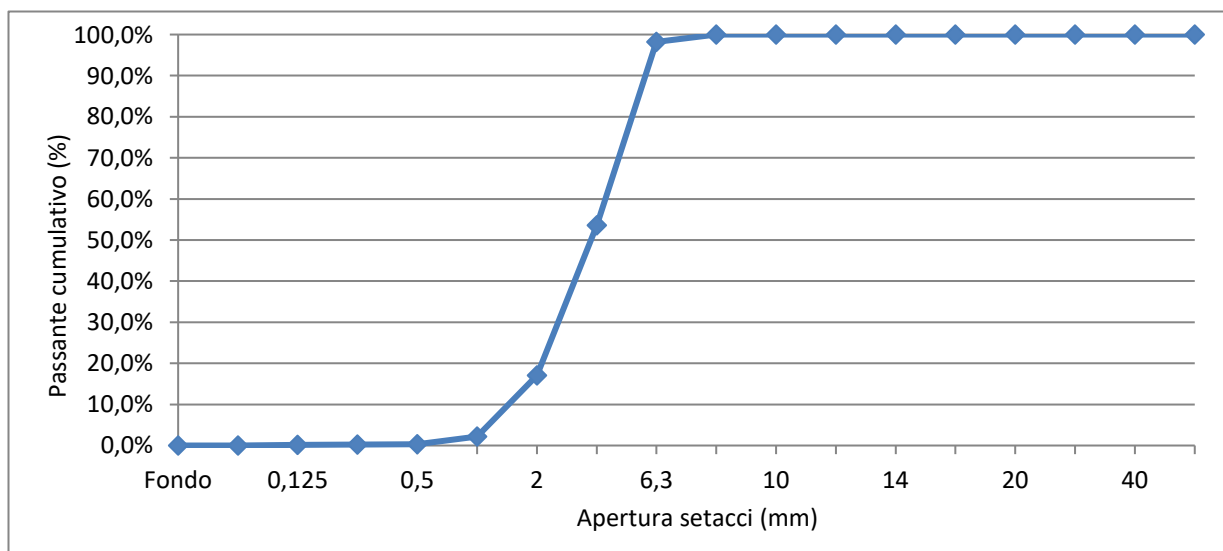

TECNICO ANALISI

F. Borgia

RESPONSABILE LABORATORIO

Dott. S. Barone

RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITÀ

F. Borgia

I dati del presente report si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Non è consentita la riproduzione parziale del report, salvo specifici accordi.

I residui dei campioni non alterabili vengono conservati per i 30 gg successivi alla trasmissione dei risultati

Laboratorio d'analisi INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL

PAG. 2 DI 2

Sede operativa e laboratorio Via Vincenzo Monti, 18 - 20028 - San Vittore Olona (MI)

Tel 0331422046 - Mail laboratorio@iniziativescientifiche.com - Web www.iniziativescientifiche.com

Numero REA MI-1292252 - Cap. Soc. Euro 10.400,00 - C.F. 05268550018 - P. Iva 01334850037